


Сводная ведомость замера активной и реактивной мощности

ГПП-3 яч.№5 на ООО "Трансэнерго"

20.06.2018	Часовые активные мощности (кВт)		Часовые реактивные мощности (кВар)	
	00.00-01.00	P1	43	Q1
01.00-02.00	P2	40	Q2	16
02.00-03.00	P3	40	Q3	15
03.00-04.00	P4	39	Q4	17
04.00-05.00	P5	35	Q5	11
05.00-06.00	P6	45	Q6	5
06.00-07.00	P7	60	Q7	8
07.00-08.00	P8	64	Q8	28
08.00-09.00	P9	90	Q9	72
09.00-10.00	P10	94	Q10	59
10.00-11.00	P11	101	Q11	59
11.00-12.00	P12	106	Q12	65
12.00-13.00	P13	77	Q13	19
13.00-14.00	P14	110	Q14	74
14.00-15.00	P15	107	Q15	68
15.00-16.00	P16	89	Q16	53
16.00-17.00	P17	74	Q17	24
17.00-18.00	P18	54	Q18	17
18.00-19.00	P19	51	Q19	19
19.00-20.00	P20	56	Q20	16
20.00-21.00	P21	53	Q21	14
21.00-22.00	P22	58	Q22	14
22.00-23.00	P23	54	Q23	14
23.00-24.00	P24	55	Q24	17
Суточный расход электроэнергии	А сут.	1595	Р сут.	723

Главный энергетик АО "РНПК"

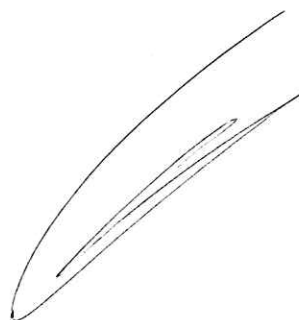

Д.А. Юшков

